


RURA OSŁONOWA

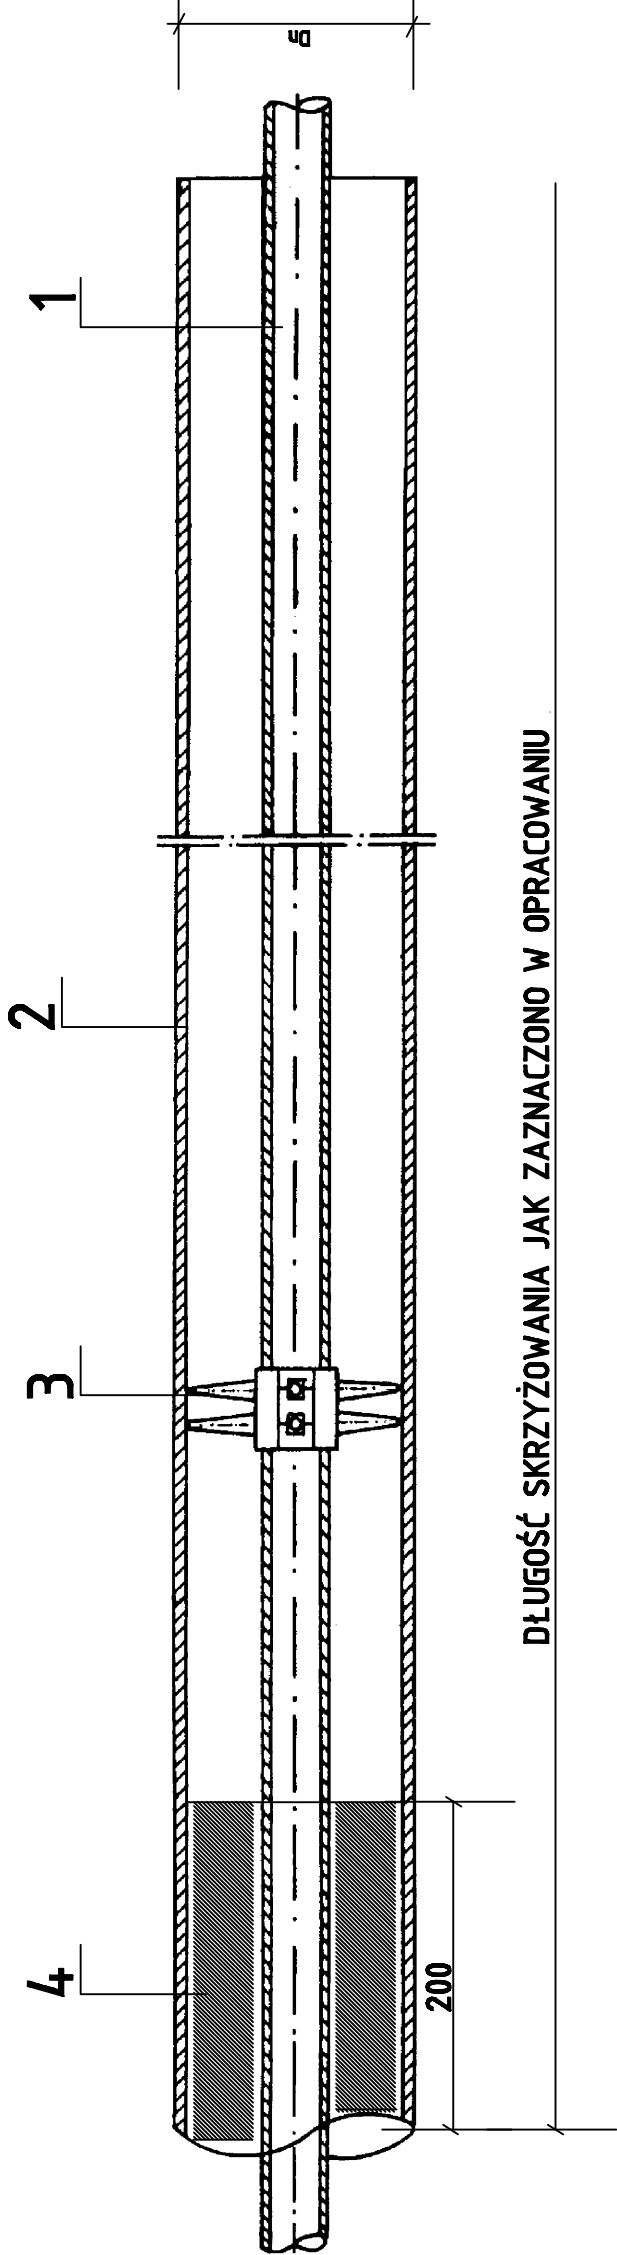

- Oznaczenie:
1. Rura osłonowa z polietylenu PE-HD, SDR-17,6
 2. Rura przewodowa z polietylenu PE-HD, SDR-11
 3. Pierścien oporowo dystansowy z rury PE- sz.2
 4. Uszczelnienie pianką poliuretanową

PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Czarnieckiego 5, 33-300 Nowy Sącz			
INWESTOR	Gmina Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248		
PROJEKTANT: mgr inż. Elżbieta Niemiec uprawnienia budowlane do projektowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności: Instalacyjno Inżynierskiej w Zakresie Instalacji Sanitarnych upr. GT.III-63-28/16/NS Opracowała: inż. Gabriela Czaja	OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA - WBUDOWANIE INSTALACJI C.O.	
	ADRES	STADŁA , dz. 242/2 ; 242/5	
	OPRACOWANIE	PB-zbiornik naziemny 1x2700cm ³ na gaz płynny z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazową	
	PRZEDMIOT RYSUNKU	Rura osłonowa	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. T. Wiśniewski upr. nr ewid.23/NS/15		Nr rys. 10
		Data 07.2010	Skala 1:5