

ZBIORNIKI OKRĄGŁY o wielkości 10 m³

Szamba posiadają atest higieniczny HK/W/0315/01/2010

SZCZELNE SZAMBA


BETON B20-B40, ŚCIANY GR.100-120MM, DNO 120MM

1. Roboty ziemne należy wykonywać wg ZASAD OGÓLNYCH przyjętych dla tego rodzaju prac uwzględniając przy tym różne warunki gruntowo-wodne.

2. Przed montażem szamba zalecane jest wykonanie podkładu z chudego betonu o grubości 20cm lub stabilizowanego piasku. W przypadku konieczności obniżenia poziomu lustra wody gruntowej, wskazane jest zastosowanie studzienek depresyjnych lub igłofiltrów. Wykopy należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Rodzaj skarpy w zależności od rodzaju gruntu.

3. Do wykonania całego zbiornika zastosowany został beton **B20-B40** z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika **W-8**.

4. Ściany zbiornika w momencie odbioru z Zakładu Prefabrykacji są pokryte dodatkowo podwójną warstwą Bitizolu lub Disperbitu. Dno zbiornika jest grubości 12 cm i gwarantuje szczelność **W-8**.

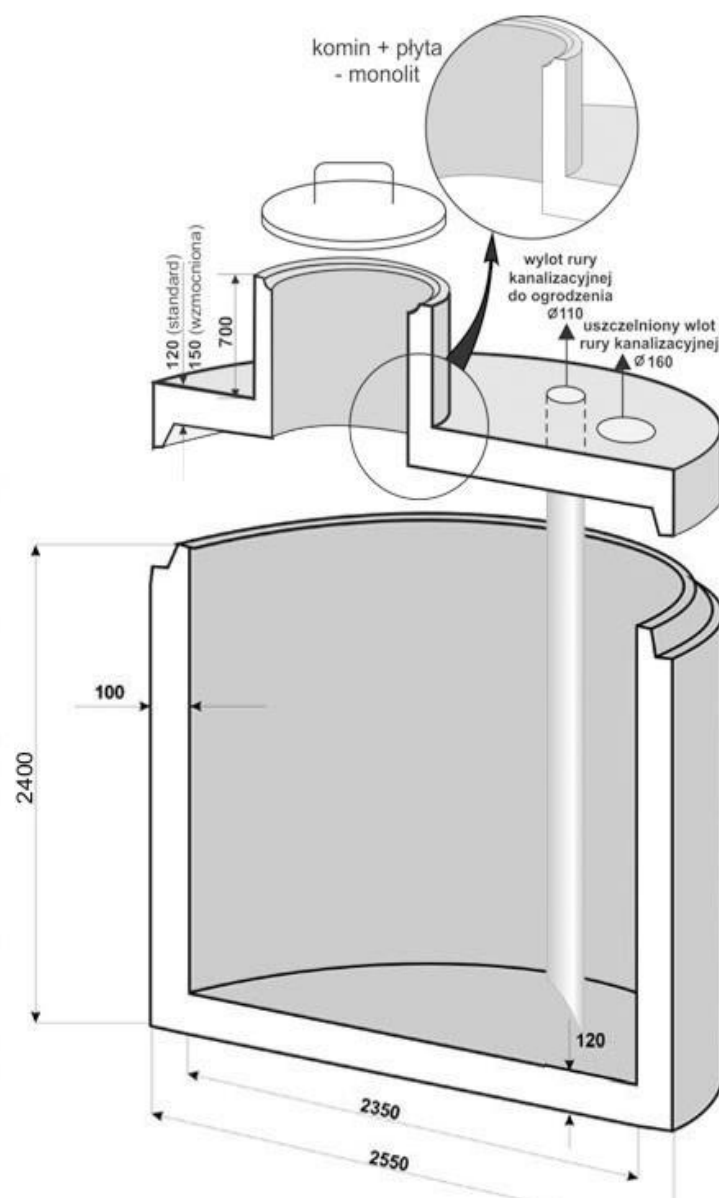

PROJEKTANT	NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTWICY -BUDYNEK USŁUGOWY	
mgr inż. Stanisław Szewczyk	LOKALIZACJA	dz. nr ew. 778, obr. Gostwica 0004, gmina Podegrodzie	
	INWESTOR	Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy Gostwica 89, 33-386 Podegrodzie	
	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
	TEMAT RYSUNKU	ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 10 m ³	
		DATA:	NR STRONY
		styczeń 2015	