

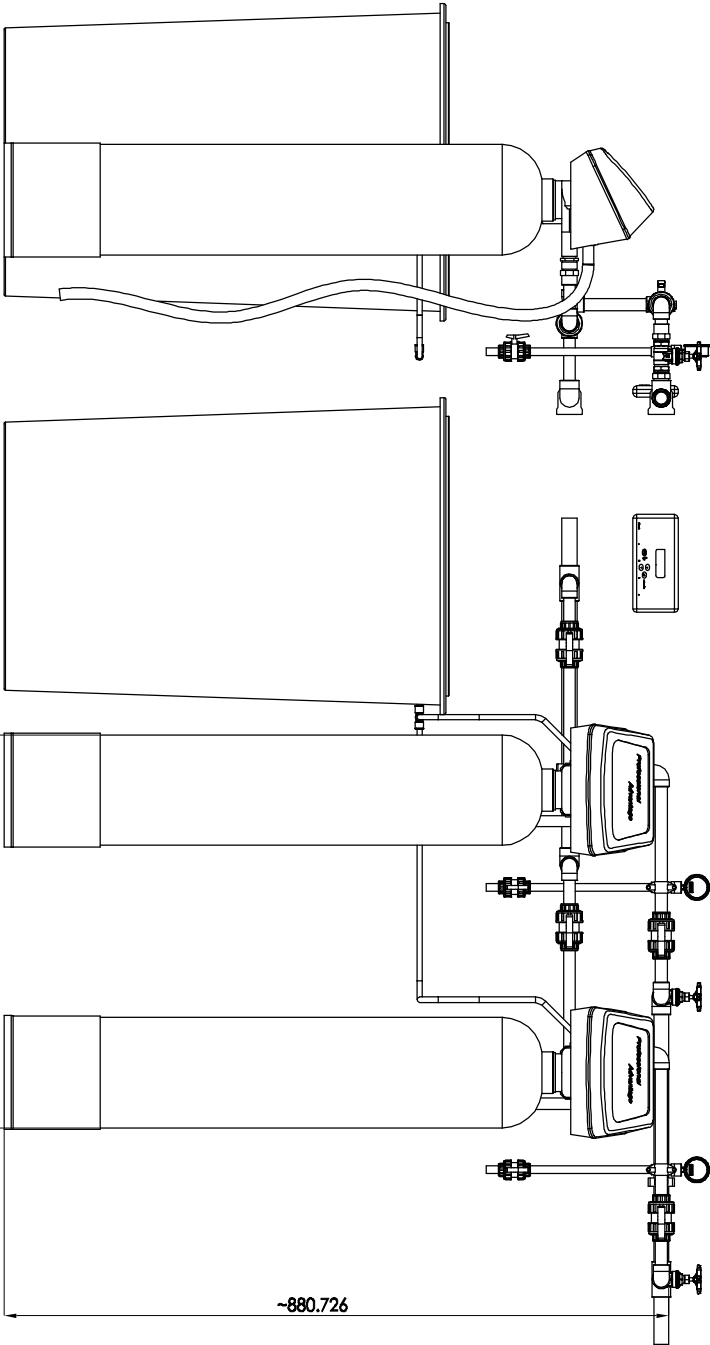


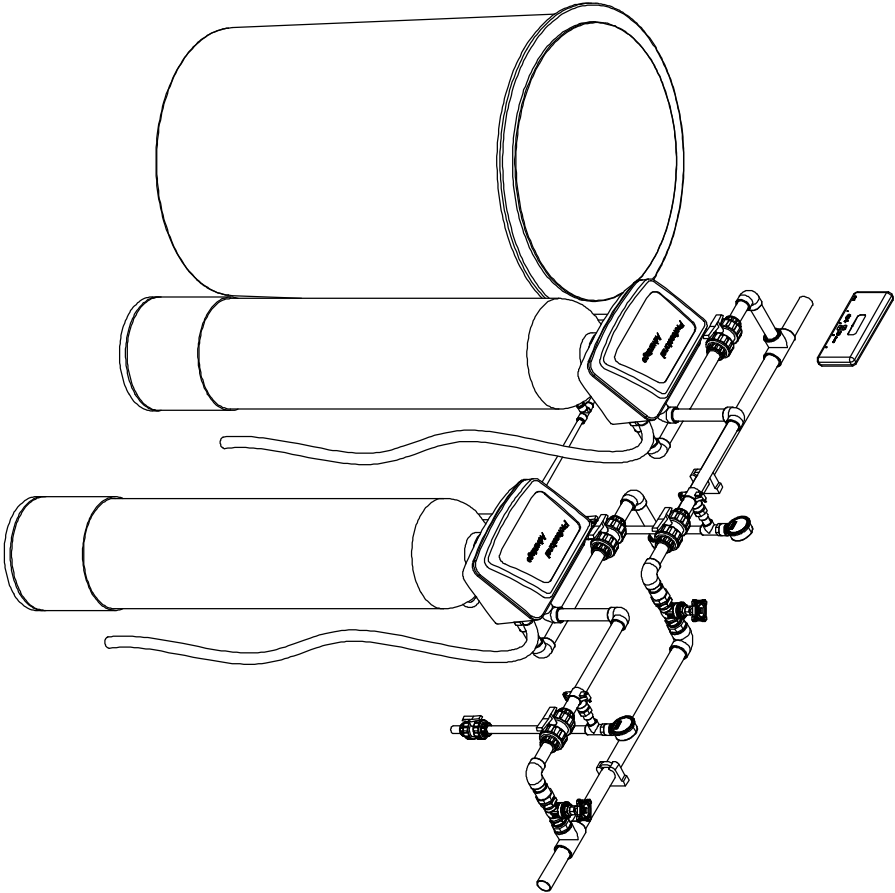

Dane techniczne filtra			
Srednica przyklacza	J.m.	wartosc	
Przeplyw przy ΔP = 0,2 bara	[cm]	2	
	[m3/h]	12,0	
Maksymalna cielnienie	[bar]	16	
Maksymalna temperatura	[°C]	40	
Waga	[kg]	3,5	

Podane wymiary mogą nieznacznie różnić się w rzeczywistości.
Ideowy schemat podłączenia urządzenia.
Urządzenie dostarczane jest bez:
- instalacji rurowej (PVC, klejone),
- ręcznych zaworów odcinających,
- ręcznych zaworów regulacyjnych,
- zaworów do poboru próbek,
- nawiertek,
- manometrów.

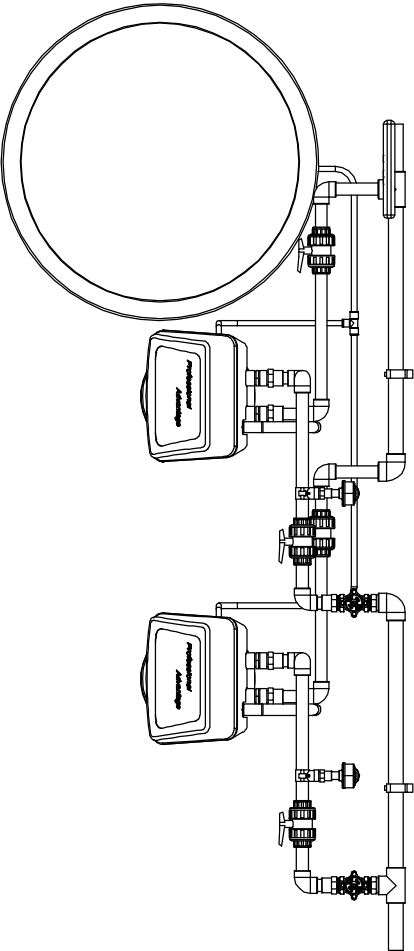

OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W ROGACH		
ADRES OBIEKTU:	DZ. NR EWID. 75, OBR. ROGL, 33-386 PODEGRÓDZIE	INWESTOR:	GMINA PODEGRÓDZIE, 33-386 PODEGRÓDZIE 248.

STADIUM PRZ.

SKALA:

BRANŻA SANITARNA

KWIECIEŃ 2019

NR RYS.: S.5

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Serafin Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Nr ewid. MAP/0438/POOS/09	SPRAWDZIŁ: inż. Marek Brenneisen Projektant w specj. instalacyjno-inżyniernej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych Nr upr. GT-III-63-8/76 33-300 Nowy Sącz, ul. Hallera 17/18
--	---